


ALLEGATO N° 9

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

S X M

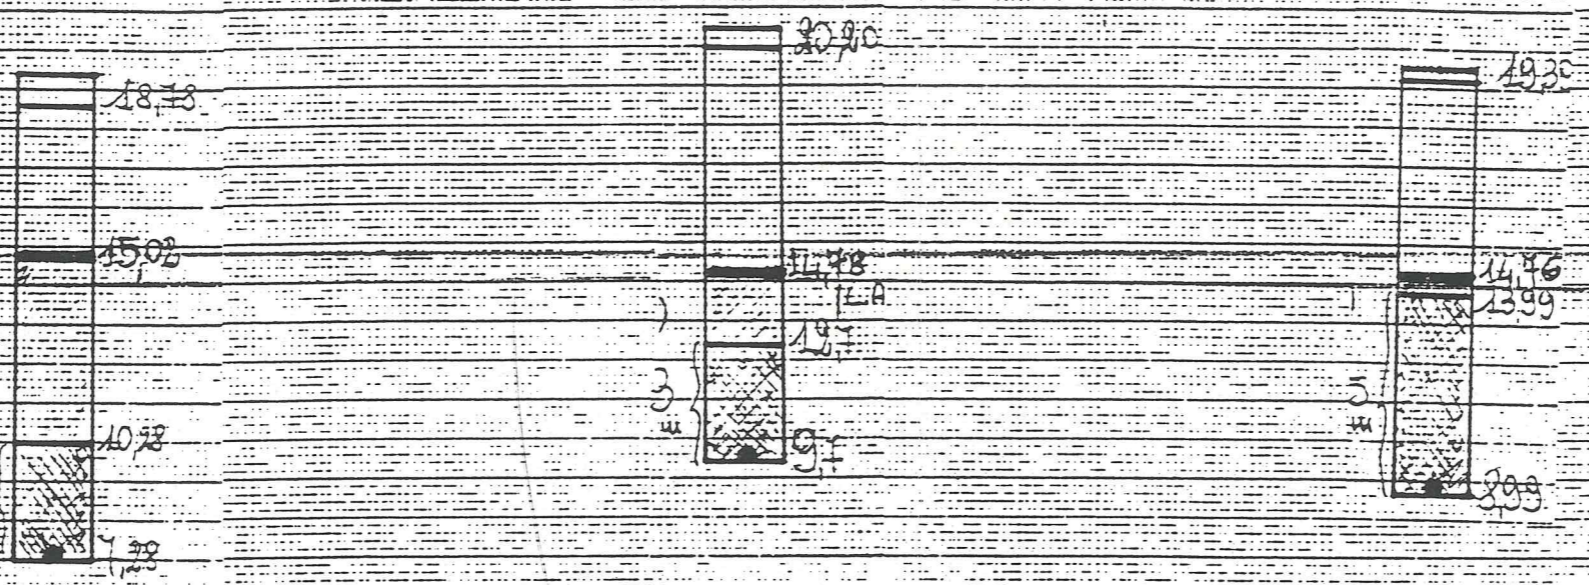

15,0 m SISHA
14,25 m DARSENA

PUNTI DI PRELIEVO

Quote in m. s. o. m.

	Acqua		Sedimento		Acqua		Sedimento		Acqua		Sedimento		LISTA OLANDESE		
	S	S	S	S	X	X	X	X	M	M	M	M	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
PIEZOMETRO	S	S	S	S	X	X	X	X	M	M	M	M			
DATA PRELIEVO	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90	26/9/90			
PROFONDITA' u.d.l.u	7,28	7,28	7,28	7,28	9,7	9,7	9,7	9,7	8,99	8,99	8,99	8,99			
Tempo di SPURGO	5"	5"	180"	180"	5"	5"	180"	180"	5"	5"	180"	180"			
MERCURIO $\mu\text{g/l}$	<0,25	<0,25	<0,25	2,16	0,44	8,17	0,40	6,40	<0,25	0,78	<0,25	<0,25	0,2	0,5	2